Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Übersichtskarte der PFC-Probenahmestandorte (Bereich Forellenbach)

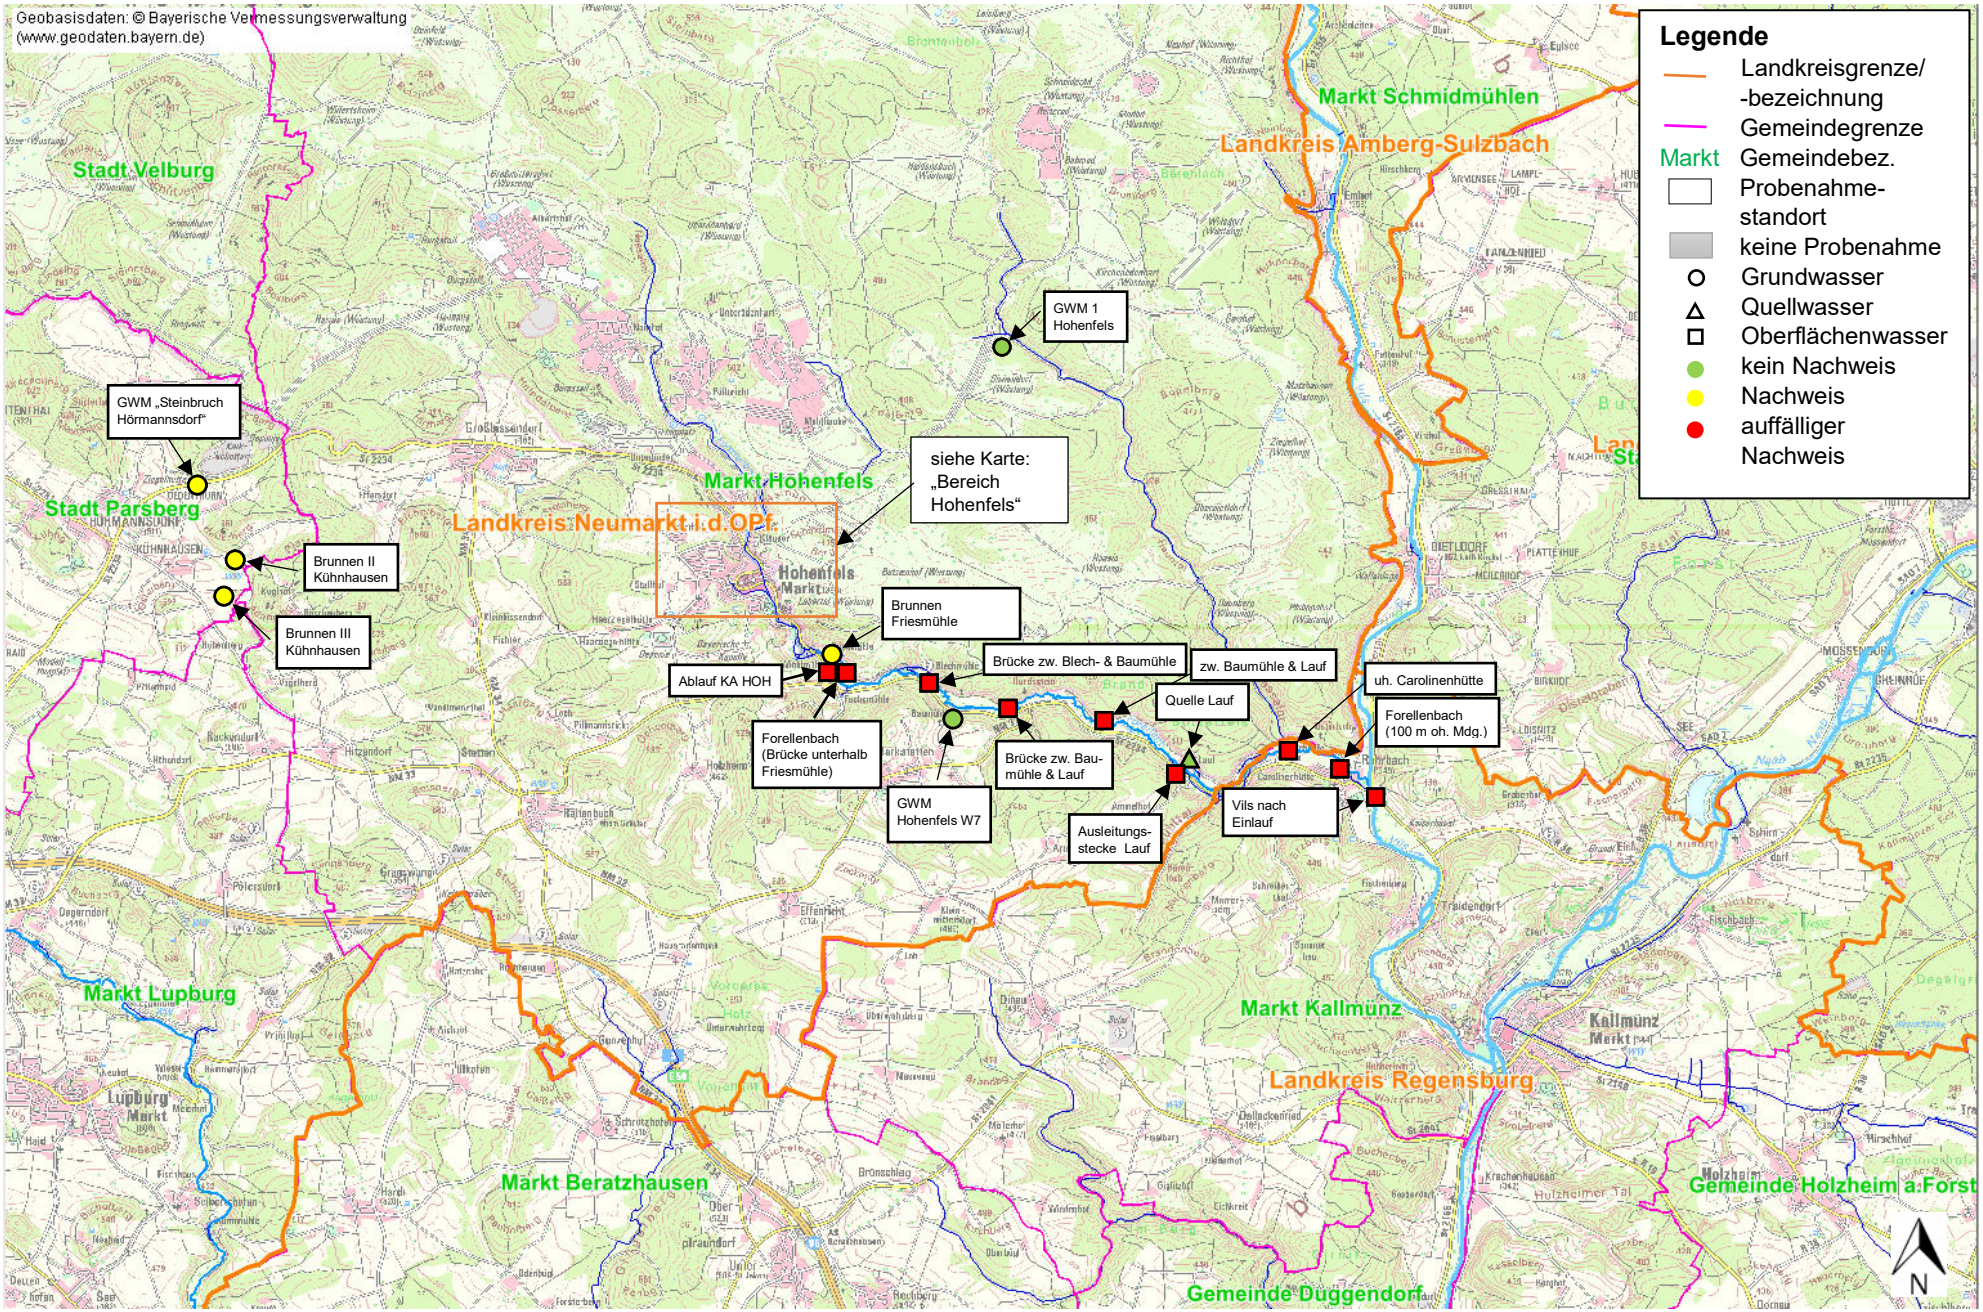

Stand: 25.11.2021

Maßstab 1:50.000

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Übersichtskarte der PFC-Probenahmestandorte (Bereich Hohenfels)

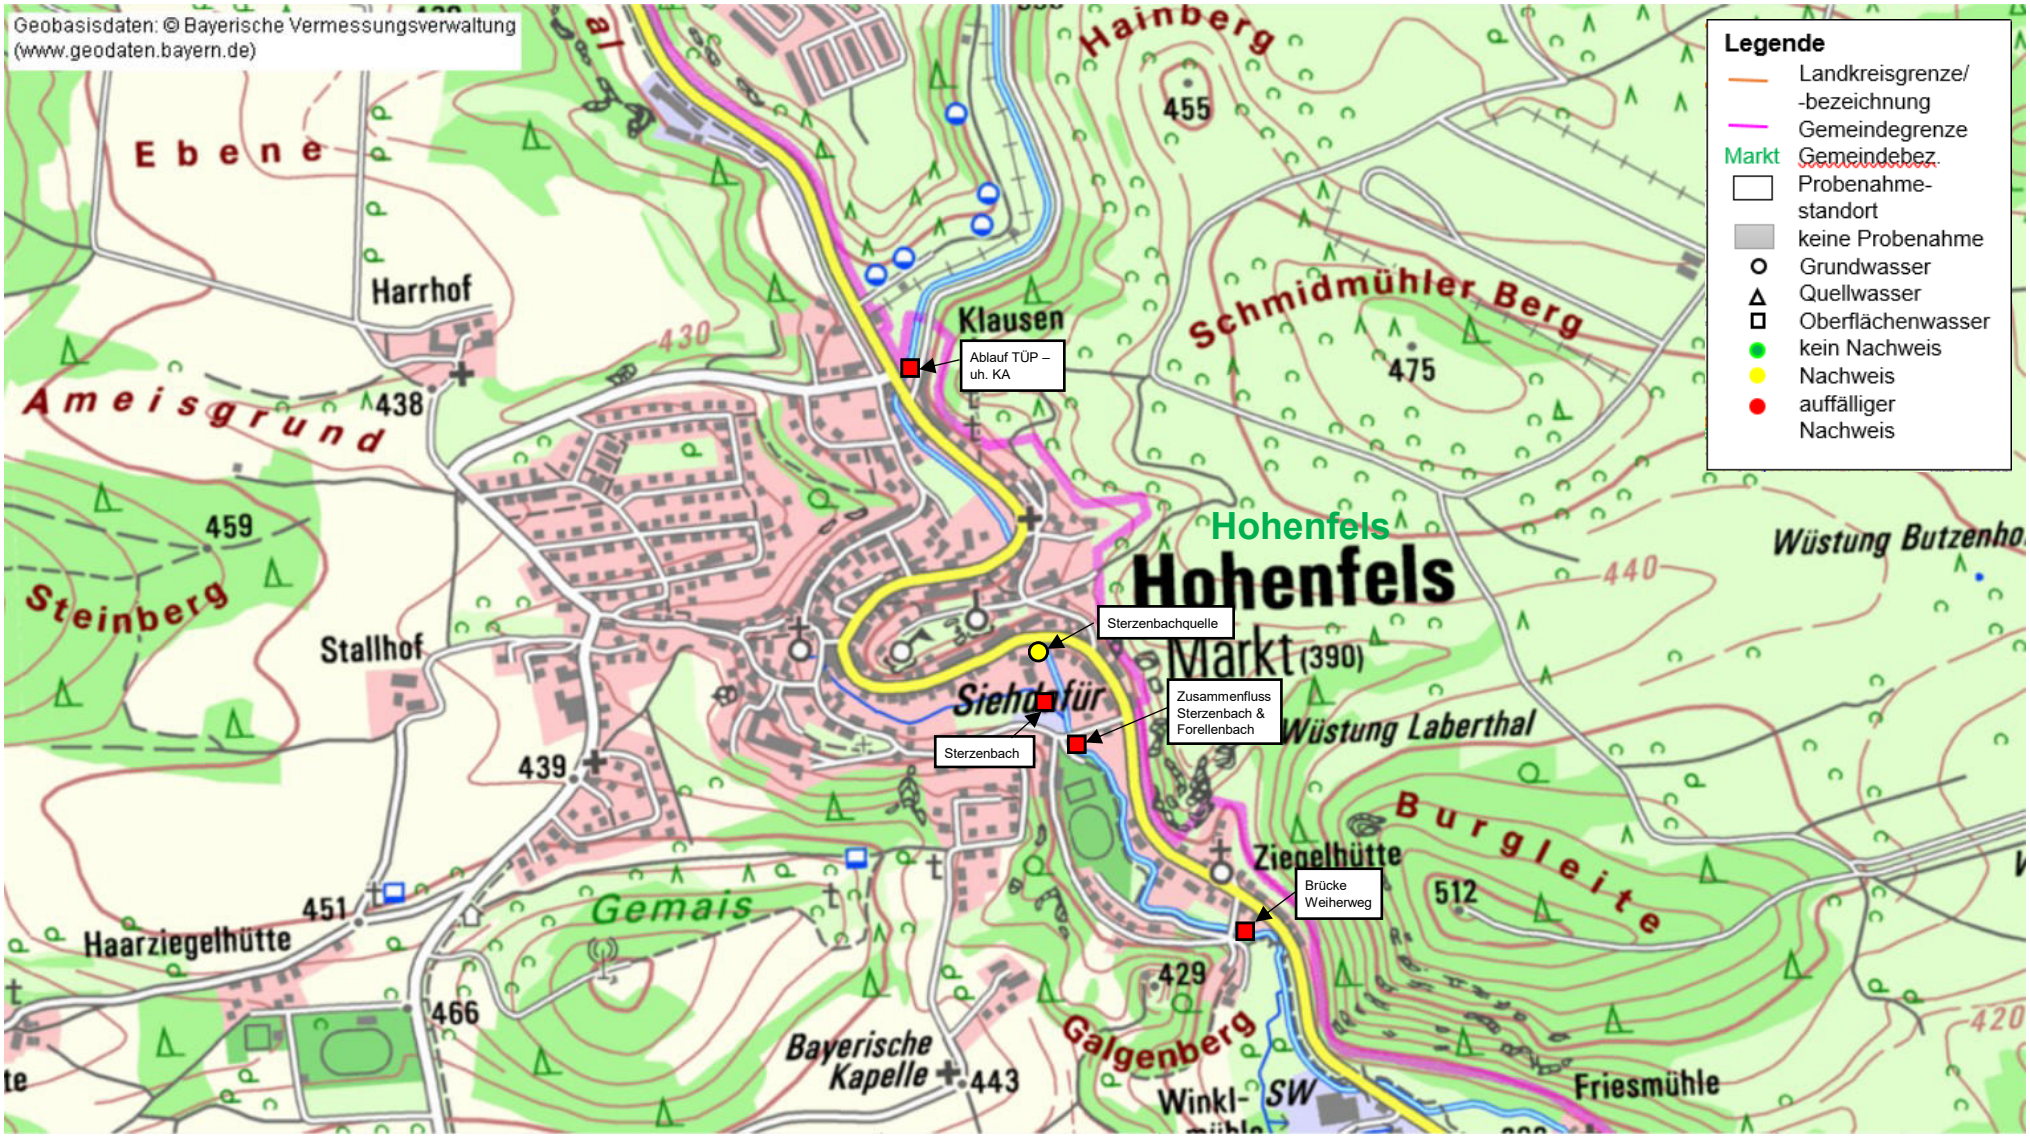

Stand: 25.11.2021

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Probenahmestelle	Probenahme-tag	PFOS-Konzentration [µg/l]	PFOA-Konzentration [µg/l]
GWM Steinbr. Hörmannsdorf	04.12.2019	0,052	0,0029
	27.02.2020	0,045	0,0023
Brunnen II Kühnhausen	15.04.2020	0,005	< 0,0010
Brunnen III Kühnhausen	15.04.2020	0,019	< 0,0010
	18.11.2020	0,018	< 0,0010
	12.07.2021	0,024	< 0,0010
Ablauf TÜP - uh. KA	06.11.2019	<0,00020	< 0,0010
	15.09.2020	0,0034	0,0028
	25.02.2021	0,012	0,002
	19.10.2021	0,0022	0,003
Sterzenbachquelle	06.11.2019	0,0076	0,0011
	15.09.2020	0,031	0,0028
	25.02.2021	0,038	0,004
	22.06.2021	0,041	0,004
	19.10.2021	0,041	0,004
	19.07.2022	0,023	0,0027
Sterzenbach	19.10.2021	0,0021	0
Zusammenfluss Sterzenbach & Forellenbach	19.10.2021	0,0038	0
	19.07.2022	0,0056	< 0,0010
Brücke Weiherweg	19.10.2021	0,011	0,001
	19.07.2022	0,0062	< 0,0010
Brunnen Friesmühle	06.11.2019	0,0089	< 0,0010
	15.09.2020	0,012	0,0016
	19.10.2021	0,017	0,002
uh. Friesmühle	06.11.2019	0,021	0,0025
	15.09.2020	0,0056	< 0,0010
	19.10.2021	0,0087	0,001
Ablauf KA Hohenfels	19.10.2021	0,024	0,005
Brücke - Blech-/Baumühle	19.10.2021	0,009	0,001
Brücke - Baumühle/Lauf	19.10.2021	0,0084	0,001
zw. Baumühle & Lauf	19.10.2021	0,0075	0,001
Quelle Lauf	05.11.2019	0,014	0,024
	15.09.2020	< 0,0010	< 0,0010
Ausleitungsstrecke Lauf	19.10.2021	0,008	0,002
uh. Carolinenhütte	19.10.2021	0,0075	0,001
Forellenbach (100 m oberhalb Mündung)	05.11.2019	0,046	0,0042
	28.01.2020	0,0072	< 0,0010
	07.04.2020	0,0061	< 0,0010
	07.07.2020	0,0053	< 0,0010
	15.09.2020	0,007	< 0,0010
	06.10.2020	0,0079	0,001
	25.02.2021	0,0093	0,001
	19.10.2021	0,0074	0,001
	19.07.2022	0,012	< 0,0010
GWM 1 Hohenfels	17.06.2019	0,00051	< 0,0010
	30.09.2020	< BG	< BG
	12.07.2021	< BG	< BG
GWM Hohenfels W7	03.08.2020	< 0,0002	< 0,0010
Vils nach Einlauf Forellenbach	15.09.2020	0,0014	< 0,0010
	25.02.2021	0,0014	< 0,0010

Vorläufige Schwellenwerte für die Beurteilung von PFC im Grundwasser (gem. GFS-Wert-Vorschlag der LAWA):

PFOS: 0,1 µg/l
PFOA: 0,1 µg/l

Stand 19.07.2022