


Übersichtskarte der PFC-Probenahmestandorte 1. Quartal 2021 (Bereich Forellenbach)

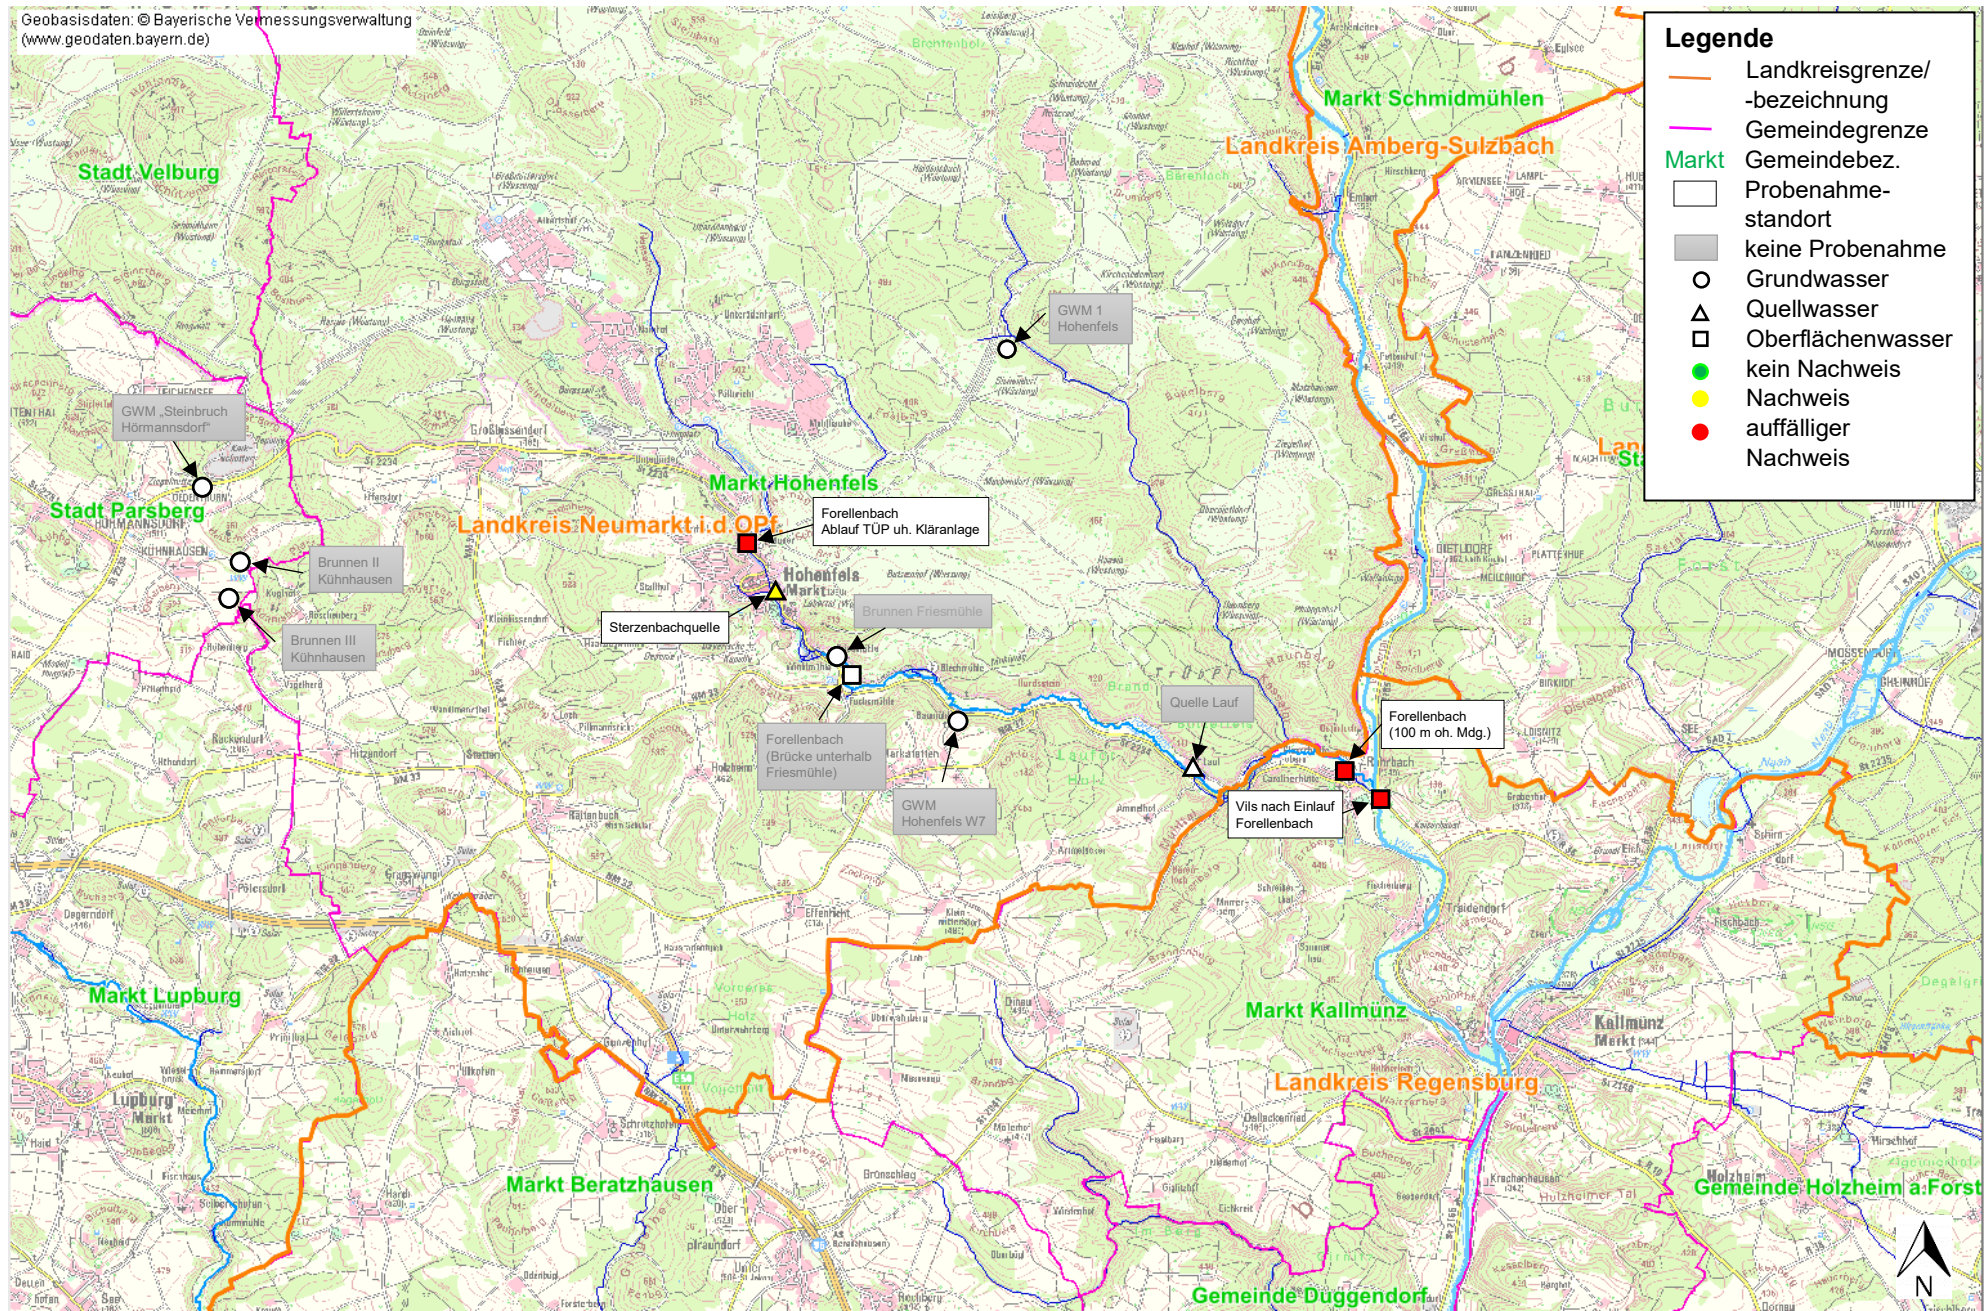

PFOS- und PFOA-Analyseergebnisse (Bereich Forellenbach)

Probenahmestelle	Landkreis	Gemeinde	FINr	Gemarkung	Gewässer	Probenahmetag	PFOS-Konzentration [µg/l]	PFOA-Konzentration [µg/l]
GWM Steinbr. Hörmannsdorf	NM	Parsberg	609	Hörmannsdorf	Grundwasser	04.12.2019	0,052	0,0029
						27.02.2020	0,045	0,0023
Brunnen II Kühnhausen	NM	Parsberg	392/0	Hörmannsdorf	Grundwasser	15.04.2020	0,005	< 0,0010
Brunnen III Kühnhausen	NM	Parsberg	387/0	Hörmannsdorf	Grundwasser	15.04.2020	0,019	< 0,0010
						18.11.2020	0,018	< 0,0010
Ablauf TÜP - uh. KA	NM	Hohenfels	364	Hohenfels	Forellenbach	06.11.2019	<0,00020	< 0,0010
						15.09.2020	0,0034	0,0028
						25.02.2021	0,012	0,002
Sterzenbachquelle	NM	Hohenfels	340	Hohenfels	Quellwasser	06.11.2019	0,0076	0,0011
						15.09.2020	0,031	0,0028
						25.02.2021	0,038	0,004
Brunnen Friesmühle	NM	Hohenfels	364/3	Hohenfels	Grundwasser	06.11.2019	0,0089	< 0,0010
						15.09.2020	0,012	0,0016
uh. Friesmühle	NM	Hohenfels	443	Markstetten	Forellenbach	06.11.2019	0,021	0,0025
						15.09.2020	0,0056	< 0,0010
Quelle Lauf	NM	Hohenfels	989	Markstetten	Quellwasser	05.11.2019	0,014	0,024
						15.09.2020	< 0,0010	< 0,0010
Forellenbach (100 m oberhalb Mündung)	R	Kallmünz	108	Rohrbach	Forellenbach	05.11.2019	0,046	0,0042
						28.01.2020	0,0072	< 0,0010
						07.04.2020	0,0061	< 0,0010
						07.07.2020	0,0053	< 0,0010
						15.09.2020	0,007	< 0,0010
						06.10.2020	0,0079	0,001
GWM 1 Hohenfels	NM	Hohenfels	1196/0	Sichendorf	Grundwasser	17.06.2019	0,00051	< 0,0010
						30.09.2020	< BG	< BG
GWM Hohenfels W7	NM	Hohenfels	214	Markstetten	Grundwasser	03.08.2020	< 0,0002	< 0,0010
Vils nach Einlauf Forellenbach	R	Kallmünz	bei 103	Rohrbach	Vils	15.09.2020	0,0014	< 0,0010
						25.02.2021	0,0014	< 0,0010

Vorläufige Schwellenwerte für die Beurteilung von PFC im Grundwasser (gem. GFS-Wert-Vorschlag der LAWA):

PFOS: 0,1 µg/l
PFOA: 0,1 µg/l

Stand 19.03.2021